
納管用戶設置採樣井及計量槽示意圖

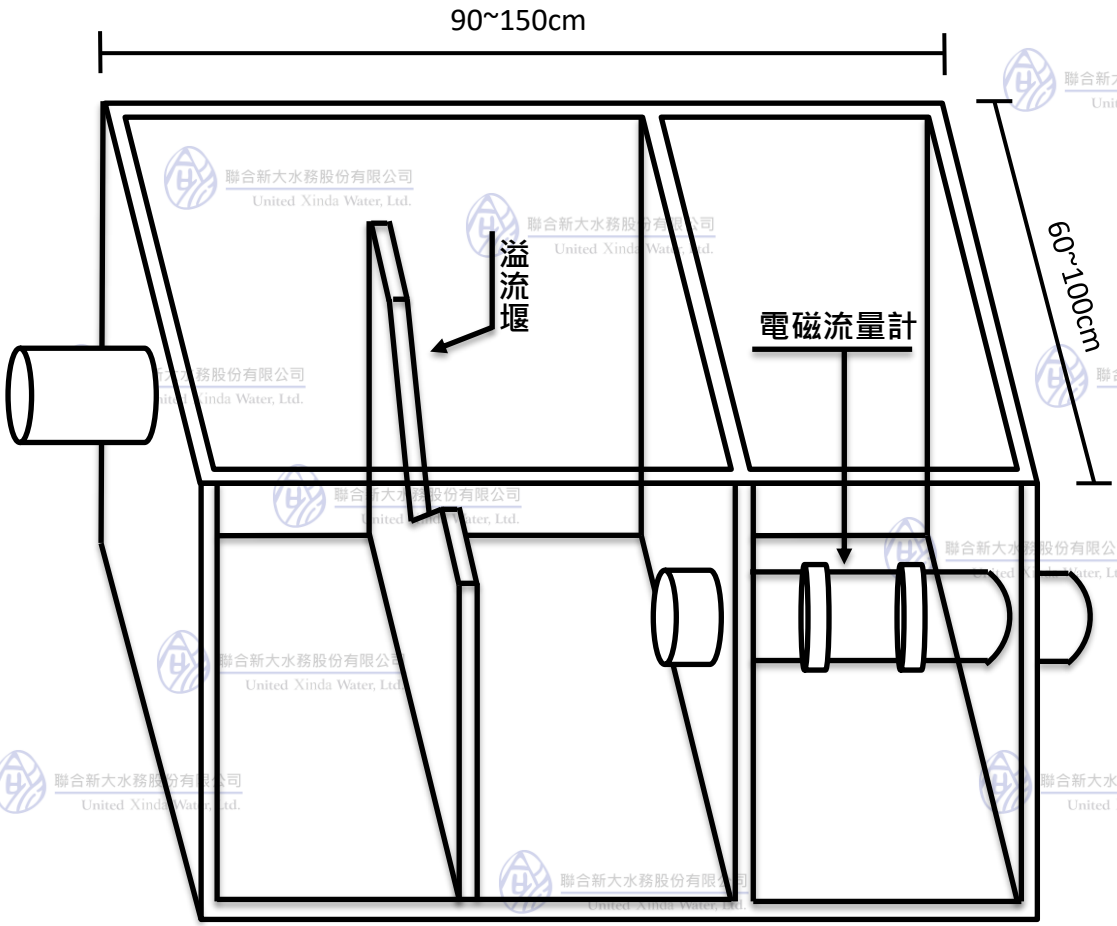


備註:


1. 長度 90~150 公分
2. 寬度 60~100 公分
3. 高度依現場水平
4. 攔污柵請用不鏽鋼或塑膠製品
5. 止水閥可置於流量計位置
6. 槽體大小依排放量多寡增減
7. 槽體以**混泥土**製時，池牆厚度不得**小於 10** 公分。
8. 槽體以**不鏽鋼**製時，鋼板厚度不得**小於 0.5** 公分。
9. 溢流堰須為 **0.3** 公分以上不鏽鋼板製，堰口為 **90 度**。
10. 安裝於**地面下**者需能有效防止**雨水流入**；採樣井須**加蓋**，並能輕易開啟或於採樣井開孔方便日後採樣使用。

聯合新大水務股份有限公司
United Xinda Water, Ltd.


採樣井格式平面圖

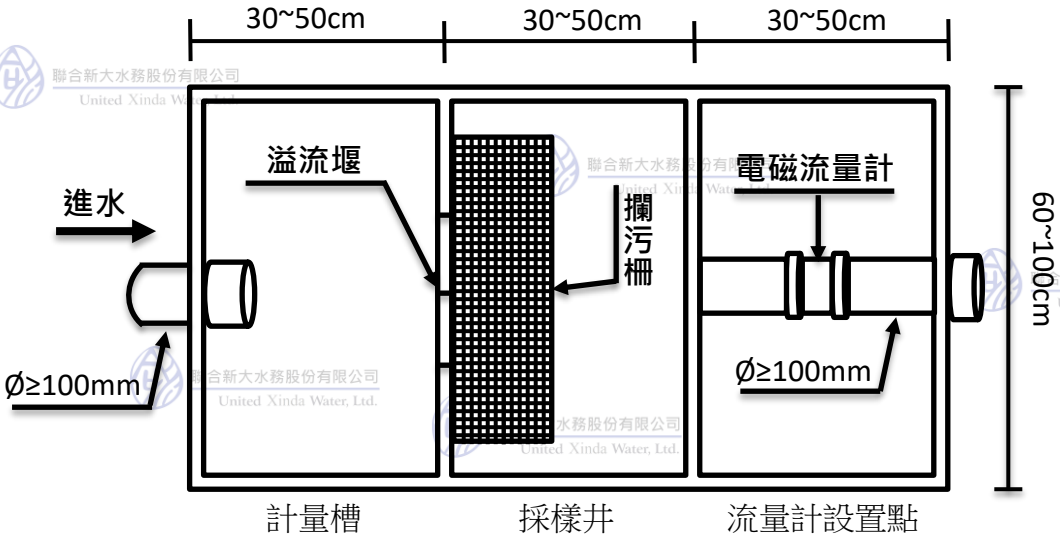

溢流堰示意圖

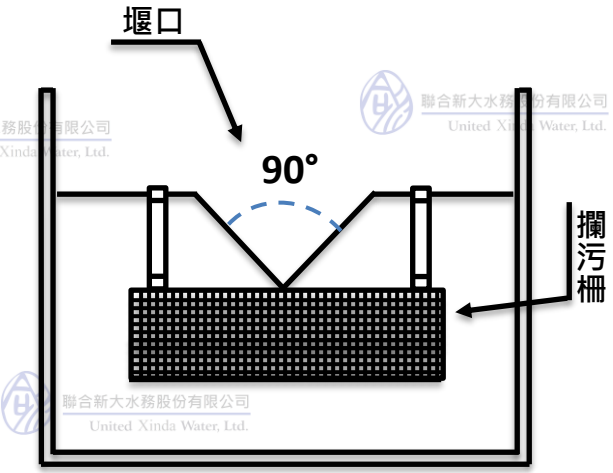

採樣井格式剖面圖

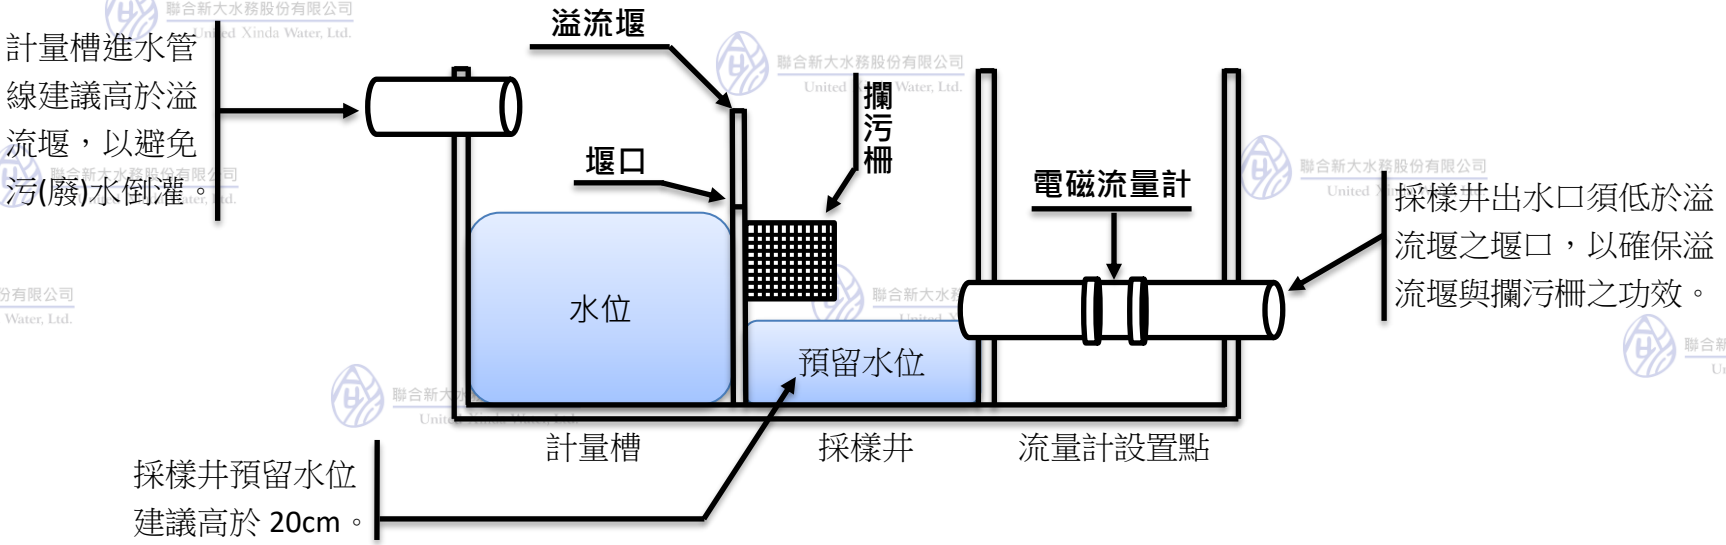

聯合新大水務股份有限公司
United Xinda Water, Ltd.